

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/0019/01/2009

ORYGINAL

Wyrób / product: **Polietylen spieniony Contactfoam**

Zawierający / containing: polietylen

Przeznaczony do / destined: pakowania produktów przemysłu elektronicznego, meblarskiego, RTV i AGD a także jako izolacja termiczna i akustyczna

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

PREGIS Sp. z o.o.
44-102 Gliwice
Tulipan Park, Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego 39

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PREGIS Sp. z o.o.
44-102 Gliwice
Tulipan Park, Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego 39

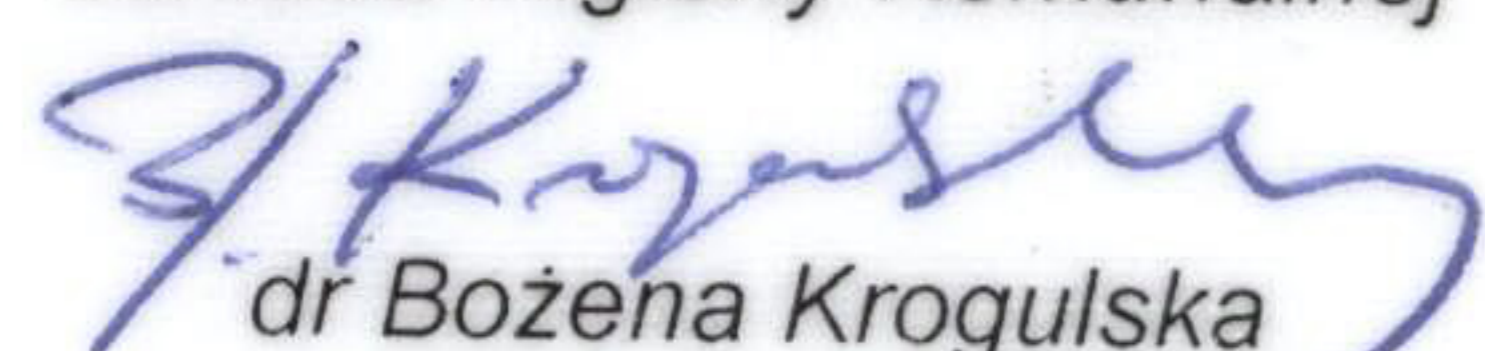
Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2014-01-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2014-01-19
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 stycznia 2009

The date of issue of the certificate: 19th January 2009

p.o. Kierownika
Zakładu Higieny Komunalnej


dr Bożena Kroqulska

proj. T. Podsiady